


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

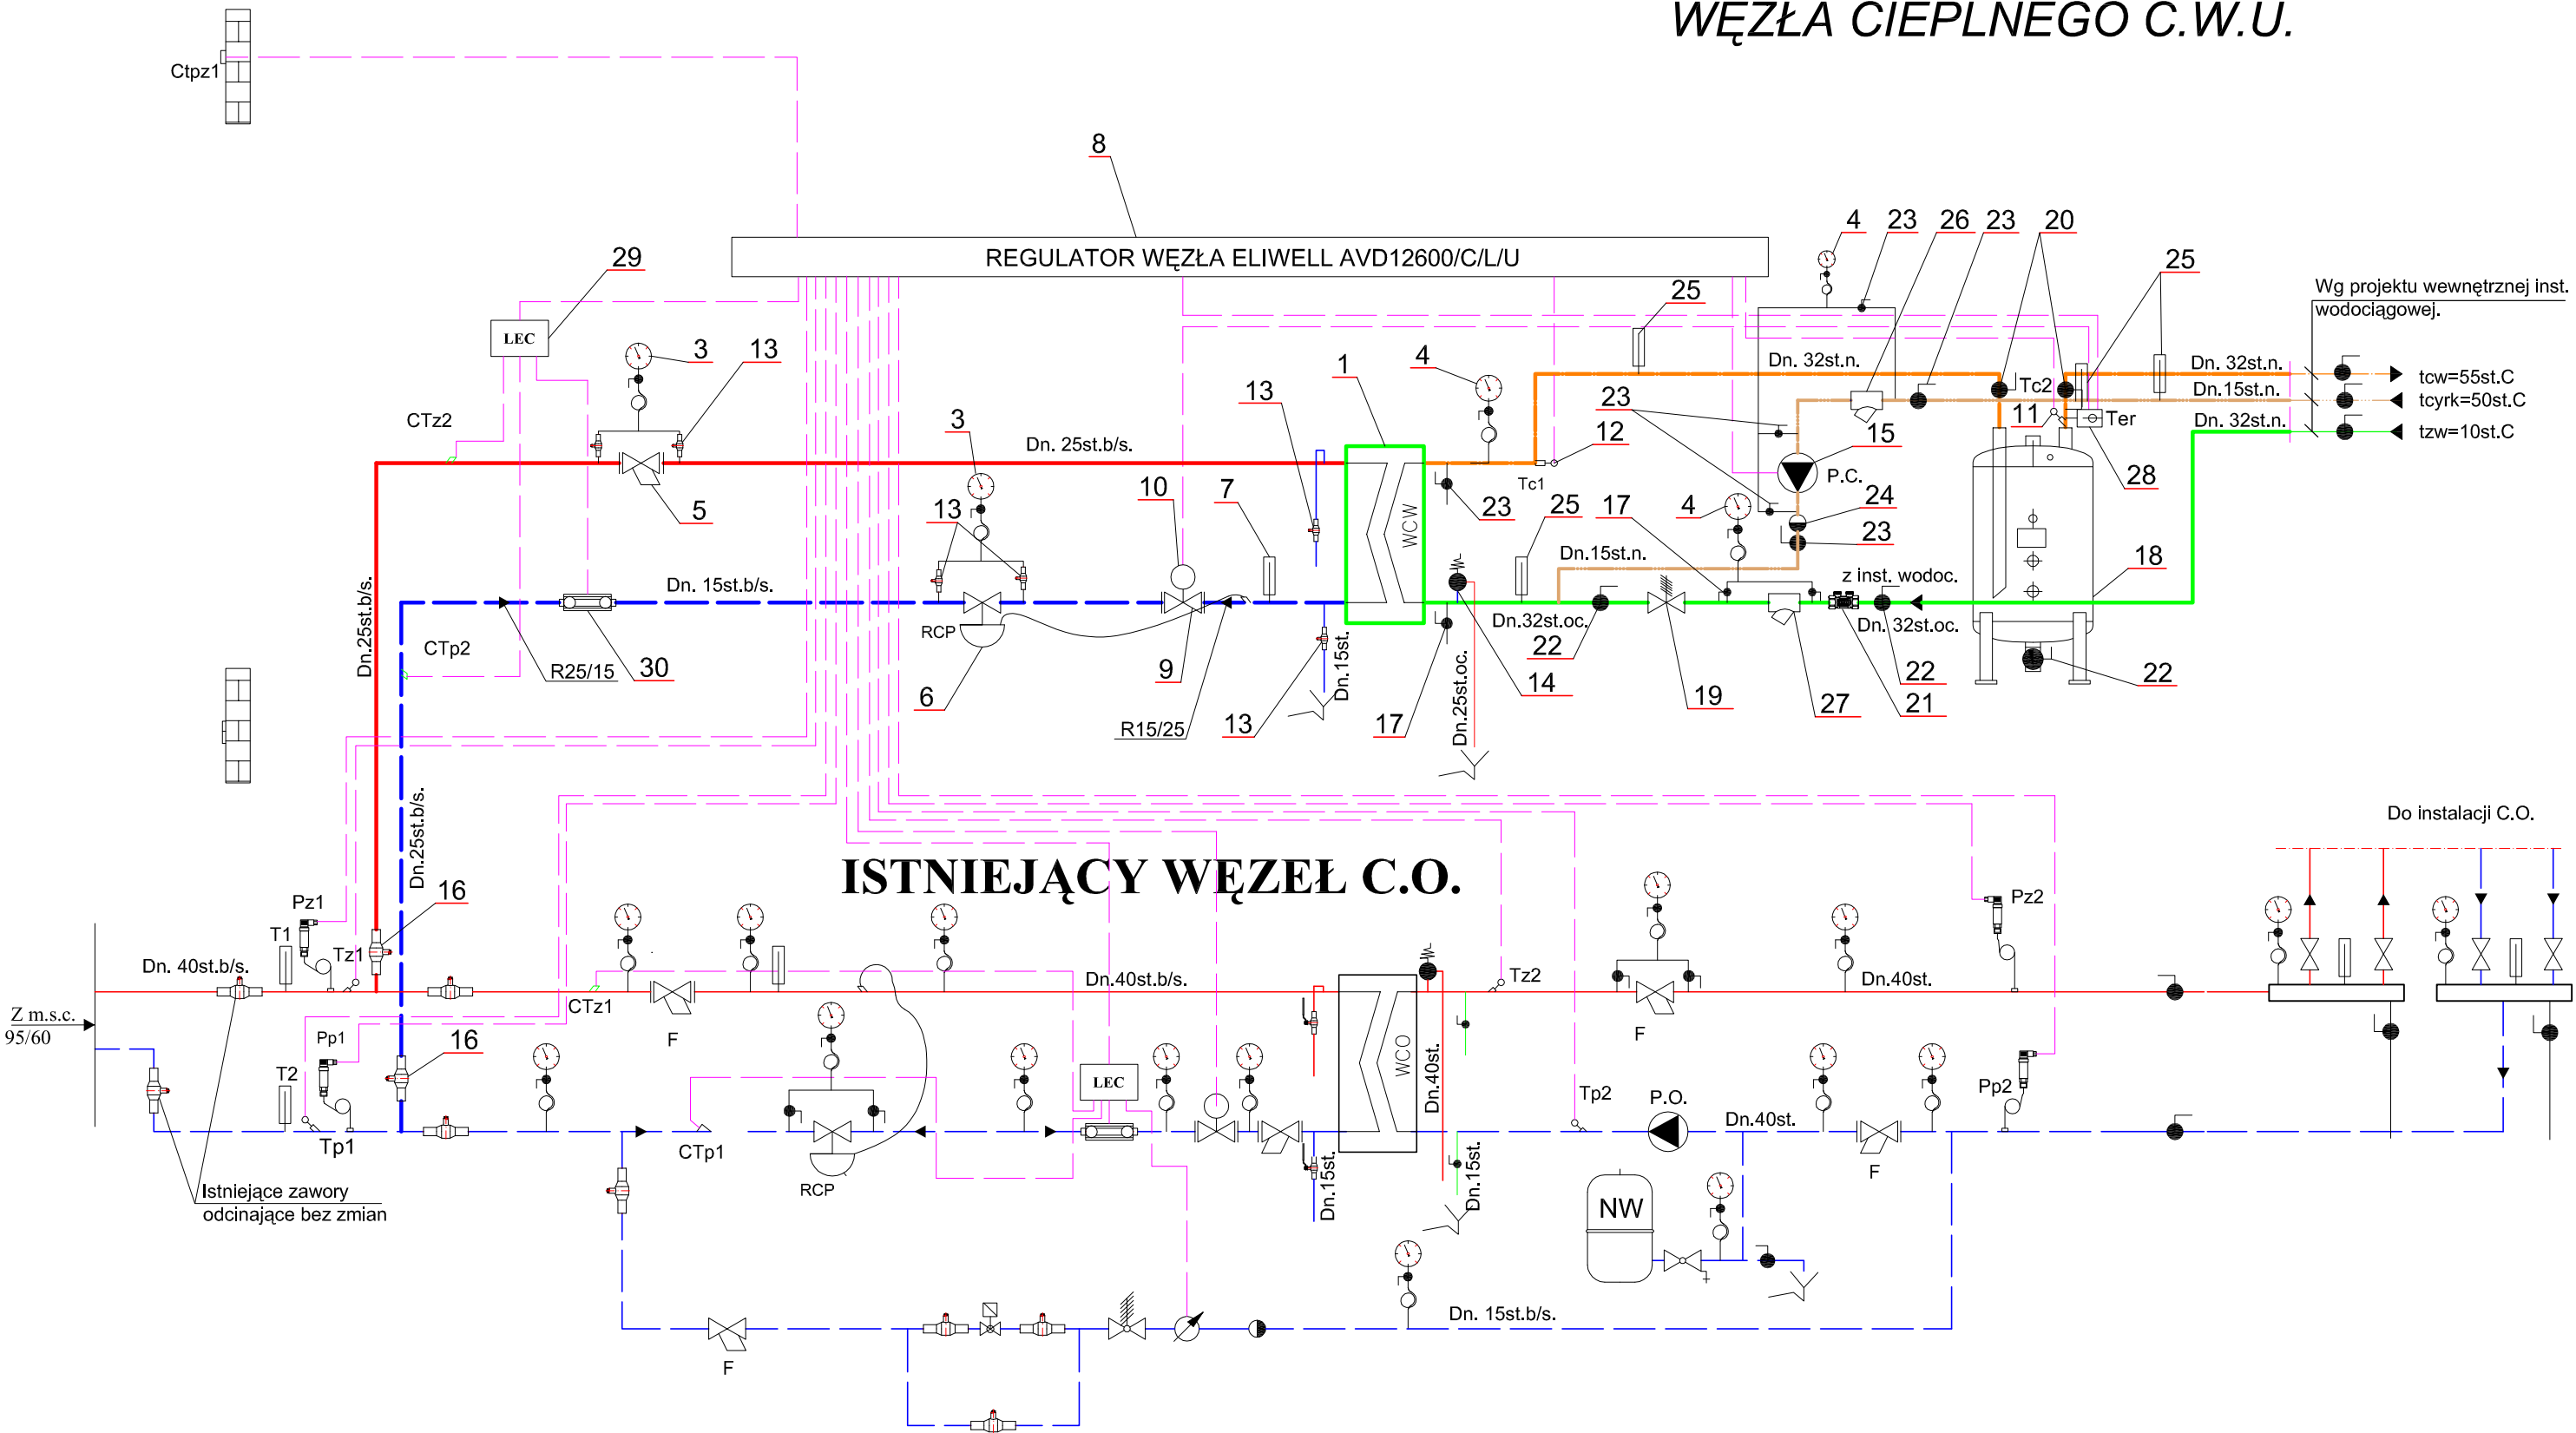

UWAGA:

Czujniki temperatury Tz1 i Tp1, przetworniki ciśnienia Pz1 i Pp1 oraz termometry T1 i T2 przenieść przed zawory odcinające węzeł C.O.

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze DANBUD		
Koszalin ul. Macierzy 10 tel. (094) 345 74 66, 0601 75 97 51		
Branża	Projekt Budowlano wykonawczy	DATA
	Koszalin ul. Szymanowskiego 20	02.2021r.
I.S.	Technologia	SKALA
	Schemat węzła ciepłego CWU	
Projektant: inż. Bronisław Stachurski		RYS. NR
Upr. bud. nr A/PB/8300/209/83		2