

RZUT WĘZŁA CWU

ul. Szymanowskiego 20

Skala 1 : 25


PIWNICA

PIWNICA

PIWNICA

PIWNICA

Wg .projektu wewn.
instalacji wodoc.

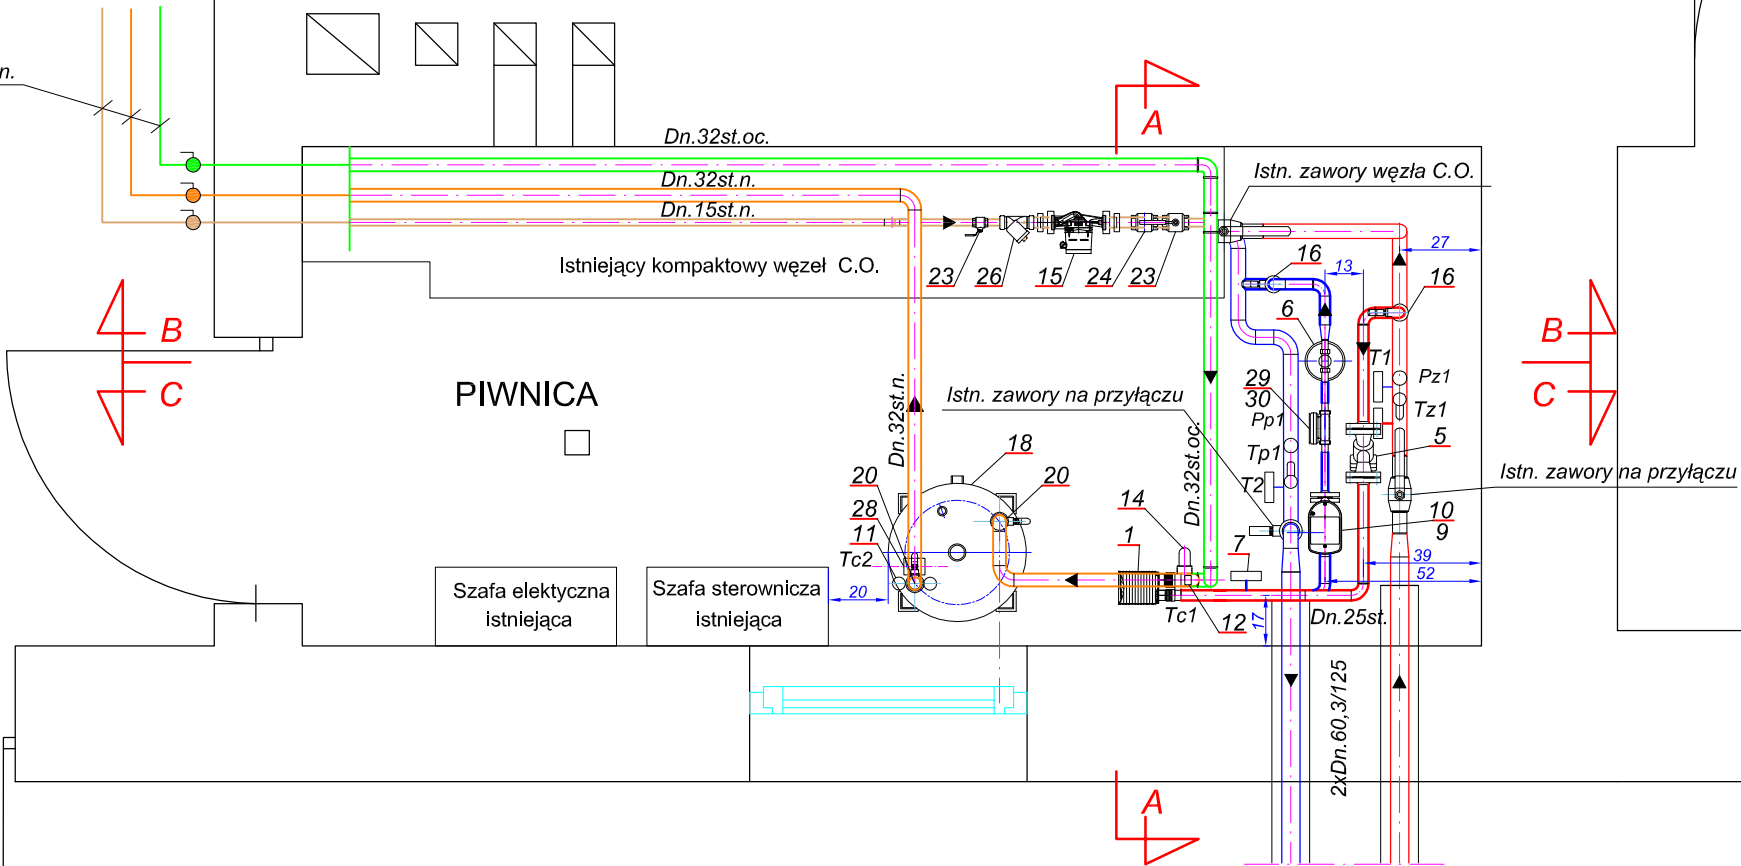

UWAGA:

Czujniki temperatury Tz1 i Tp1, przetworniki ciśnienia Pz1 i Pp1 oraz termometry T przenieść przed zawory odcinające węzeł C.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DANBUD 75-390 Koszalin ul. Macierzy 10 tel. 94 345 74 66, 601 75 97 51		
I.S.	Branża	Projekt Budowlano Wykonawczy
		Koszalin ul. Szymanowskiego 20
		Technologia węzła CWU
		Rzut węzła CWU
PROJEKTANT: Inż. Bronisław Stachurski Upr. bud. nr: A/PB/8300/209/83		Rys. nr 3